



ESTIMACE
tel. +48 691 118 541
info@estimace.pl
www.estimace.pl

Rzecznawca:
Mgr inż. Marcin Ciecierski

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości przedmiotu, korekt, itp.

Dane środka technicznego

Dane ogólne:

Marka, model	NIE USTALONO
Dystrybutor	AMAX
Rodzaj środka technicznego	Zbiornik wraz z dystrybutorem
Numer seryjny	ST26000/X (na podstawie fv zakupowej)
Rok produkcji	2010 (na podstawie fv zakupowej)
Rok renowacji	2016
Przebieg	Brak licznika

Dane zlecenia:

Zleceniodawca	SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
Data zlecenia	06.03.2019r,
Data oględzin	07.03.2019r,
Miejsce oględzin	EURO-TRUCK Sp. z o.o., Al. Krakowska 44, Grzędy.

Dane techniczne przedmiotu wyceny:

Pojemność zbiornika	26 000 l
Materiał wykonania	Stal
Rodzaj zbiornika	dwupłaszczowy
Ilość kluczyków	2

Wymiary:

Średnica	2 200 mm,
Długość (zbiornika / całkowita)	7 030 / 8 540 mm,

Wypożyczenie:

Terminal paliwowy:

Marka, model	XTRACK
Nr fabryczny	TP X140
Nr klienta	1122
Nr urządzenia	0144
Data produkcji	05.2016
Zasilanie	230V
Temperatura pracy	-20 ÷ +40 °C

Pompa paliwowa:

Marka, model	PIUSI PANTHER 72
Nr seryjny	00073200
Rok produkcji	2016
Zasilanie	230V, 50 Hz
Wydajność	79 l/min
Moc	500 W
Ilość obrotów	2900 obr./min
Ciśnienie	3,4 bar

Przepływomierz:

Marka, model	PIUSI K600/3 PLUS
Kod produktu	F00472A00
Numer Ln	1350888
Rok produkcji	2016
Przepustowość	do 100 l/min

Filtr szklany z odstożnikiem,

Pistolet 11-A wraz z przewodem.

Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Zbiornik dwupłaszczowy, bezciśnieniowy, stalowy, naziemny przeznaczony do magazynowania paliwa płynnego – oleju napędowego, oraz jego dystrybucji za pośrednictwem pompy, przepływomierza, przewodu wraz z pistoletem bezpośrednio do zbiornika pojazdu.

Dodatkowo zbiornik wyposażony w terminal paliwowy pozwalający na monitoring pracy.

Opis stanu technicznego

Tabliczka znamionowa:

- Lokalizacja – brak,



- Brak możliwości ustalenia cech identyfikacyjnych zbiornika tj. marka, model.

Numer nabyty:

- Lokalizacja – brak, nr seryjny ustalony na podstawie faktury zakupowej nie naniesiony na zbiorniku.

Dokumentacja techniczna:

- Instrukcja obsługi - brak,
- Specyfikacja techniczna - brak,

Certyfikat CE/WE:

- Oznakowanie – brak,
- Deklaracja/świadectwo zgodności - brak,

Historia eksploatacji:

- Dokumentacja serwisowa - brak,
- Podczas konsultacji z przedstawicielem dystrybutora ustalono iż w roku 2016 zbiornik został poddany renowacji obejmującej – czyszczenie zbiornika wew., odmalowanie na zewnątrz, wymiana: pompy paliwowej, przepływomierza, przewodów wraz z pistoletem, oraz doposażenia terminala paliwowego. Oznaczenia na tabliczkach znamionowych podzespołów bazowych potwierdzają wymianę w/w urządzeń.

Rok produkcji:

- 2010 - ustalono na podstawie informacji z faktury zakupowej, brak możliwości potwierdzenia informacji.

Stan techniczny:

- Wizualny – dostateczny,
- Zużycie - wprost proporcjonalne do wieku.
- Próba ruchowa – brak możliwości sprawdzenia zbiornika w działaniu z uwagi na brak zasilania.
- Brak możliwości weryfikacji wnętrza zbiornika.
- Stwierdzono uszkodzenia powłoki lakierowej / farby na całej powierzchni zbiornika.
- Zlokalizowano na zbiorniku oznaczenie „URZĄDZENIE NIECZYNNE” co może sugerować jego uszkodzenie – konieczność weryfikacji stanu technicznego w warunkach serwisowych.
- Stwierdzono uszkodzenia mechaniczne przewodu zasilającego – zerwana izolacja wierzchnia.

Inne:

- Do urządzenia dołączono 2 kluczyki do drzwi pomieszczenia z osprzętem,
- Do urządzenia X-TRACK nie dołączono kart RFID.

Podstawa opinii

- Zadanie opinii: wyliczenie wartości rynkowej środka technicznego z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej,
- Zapoznanie się ze stanem technicznym przedmiotu szacowania podczas wizji lokalnej,
- Wartość urządzenia podano w oparciu o telefoniczną informację od przedstawiciela dystrybutora firmę AMAX.
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznych tabliczek znamionowych podzespołów bazowych oraz z natury.
- Dane identyfikacyjne ustalono na podstawie faktury zakupowej oraz z natury (oznaczenia dystrybutora).

Zastrzeżenie ograniczające

- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zlecniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych.

Załączniki do wyceny:

- Dokumentacja fotograficzna.


RZECZOZNAWCA
Mgr inż. Marcin Ciecierski









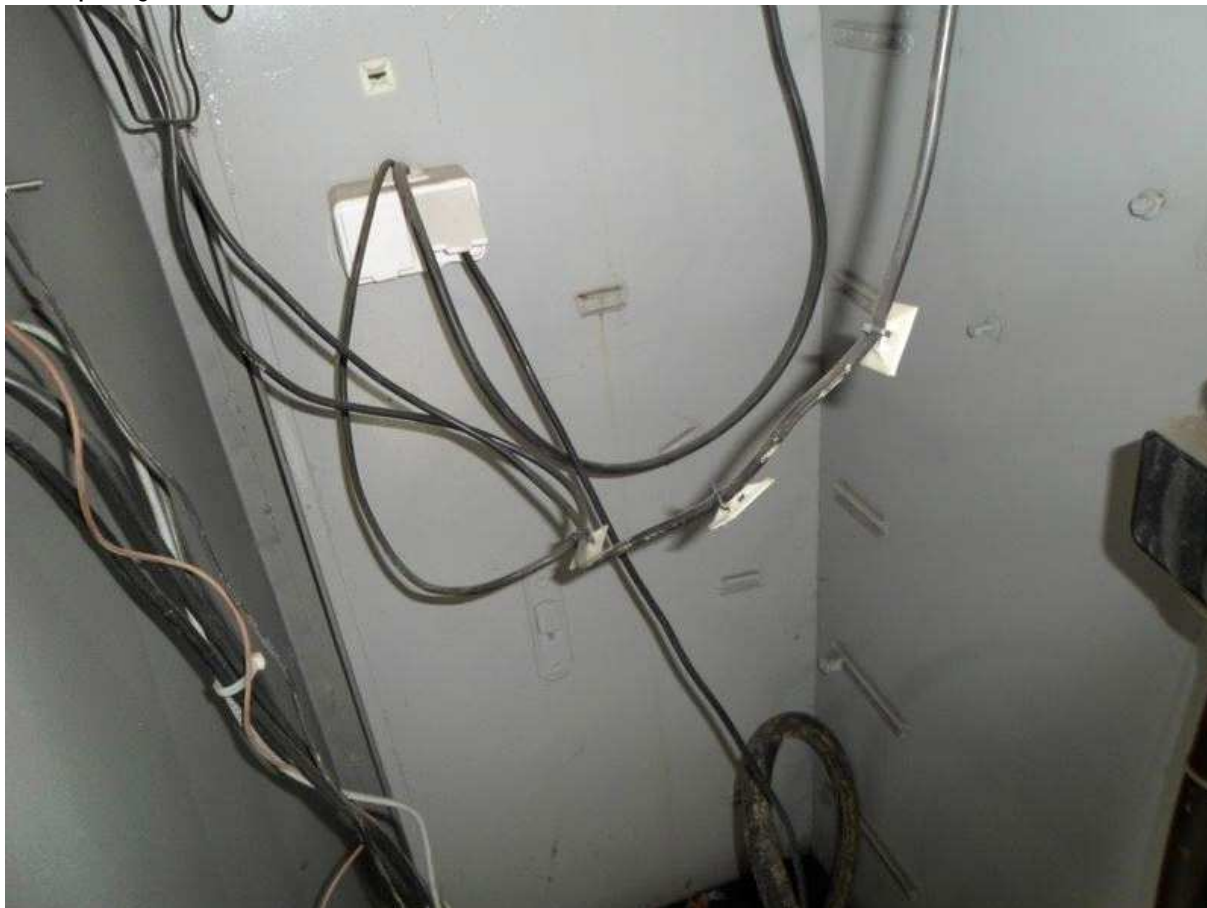














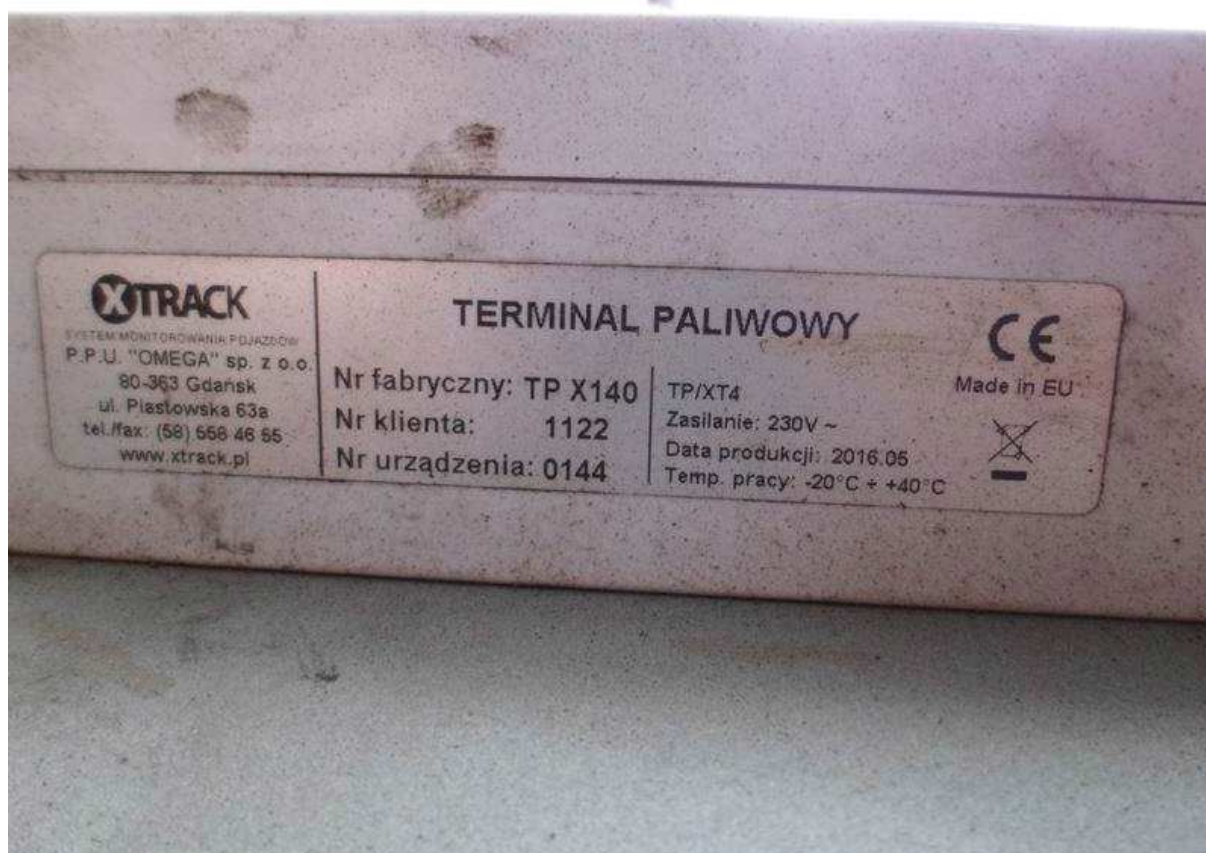



AMAX

Kontakt:
kom. 604 90 90 30
kom. 606 29 69 35
tel. 33/ 484 10 26
fax 33/ 484 10 21

W ofercie:

- * zbiorniki na olej napędowy
- * zbiorniki na olej opałowy
- * zbiorniki na wodę pitną
- * zbiorniki na wodę deszczową
- * zbiorniki na olej przepracowany
- * zbiorniki na AdBlue

AMAX

Zbiorniki nowe i używane
Zbiorniki stalowe i z polietylenu
Usługi serwisowe w siedzibie klienta
Modernizacja zbiorników używanych
Akcesoria paliwowe: pompy, liczniki, węże, pistolety

32-600
ul. Fabr.
www.amax-zbiorniki.pl
email: zbiorniki24@wp.pl

tel. 604 90 90 30 *** www.amax-zbiorniki.pl *** tel. 606 29 69 35











